



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

443010, г. Самара, ул. А. Толстого, 18а, строение 7, тел. 8 (846) 340-61-61, факс 8 (846) 310-65-28
ИНН 6314012801, КПП 631501001 www.svgk.ru, e-mail: svgc@svgc.ru

"16" 07 2022г.

г. Самара

№ ТЗ-ГИ/20566-22

На № 666 от 14 июля 2022 г.

Начальнику Управления целевых
программ и технологического
присоединения ООО «СВГК»
Афанасьеву Дмитрию Алексеевичу

Региональная программа,
финансируемая за счет средств
специальной надбавки, л. 7


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ООО «СВГК» разрешает разработку проектов по объекту: «Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации по ул. Вольная, д.16, ШГРП», при следующих условиях:


1. Подключение произвести к газопроводу высокого давления 2 категории $d=160$ мм, проложенному до ШГРП №213 на СЛК г. Кинель (инв.№ 30105355, собственник ООО «СВГК»). Характеристики газопровода: полиэтиленовый, подземный. Давление газа в точке подключения 0,4 МПа.
 2. Запроектировать и построить:
 - 2.1. Газопровод высокого давления 2 категории диаметром по расчету до проектируемого ШГРП.
 - 2.2. ШГРП с двумя линиями редуцирования (одна в качестве резервной) с регулятором давления газа по расчету для снижения давления газа с высокого давления 2 категории до низкого давления.
 - 2.3. Газопровод низкого давления диаметром по расчету до границы земельного участка д. 16 ул. Вольная.
 3. Проектом предусмотреть: отключающие устройства – в точке подключения, до и после ШГРП, на ответвлениях.
 4. Получить согласие на строительство газопроводов и нахождение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих на праве собственности другим лицам.
 5. Проект должен быть разработан в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативно-техническими и правовыми документами.
 6. Проект должен быть согласован с ОРТУиСП ООО «СВГК».
 7. Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими право выполнения соответствующих работ.
 8. Предусмотренные проектом технические устройства и материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта изготовителей, разрешение Ростехнадзора РФ на применение.
 9. Обеспечить осуществление эксплуатационной организацией технического надзора, приемку в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования.
 10. Обеспечить техническую эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства.
- Срок действия ТУ – 5 лет.

Главный инженер

Д.В. Волков



Исполнитель Моисеева Юлия Владиславовна
Тел. 374-30-81

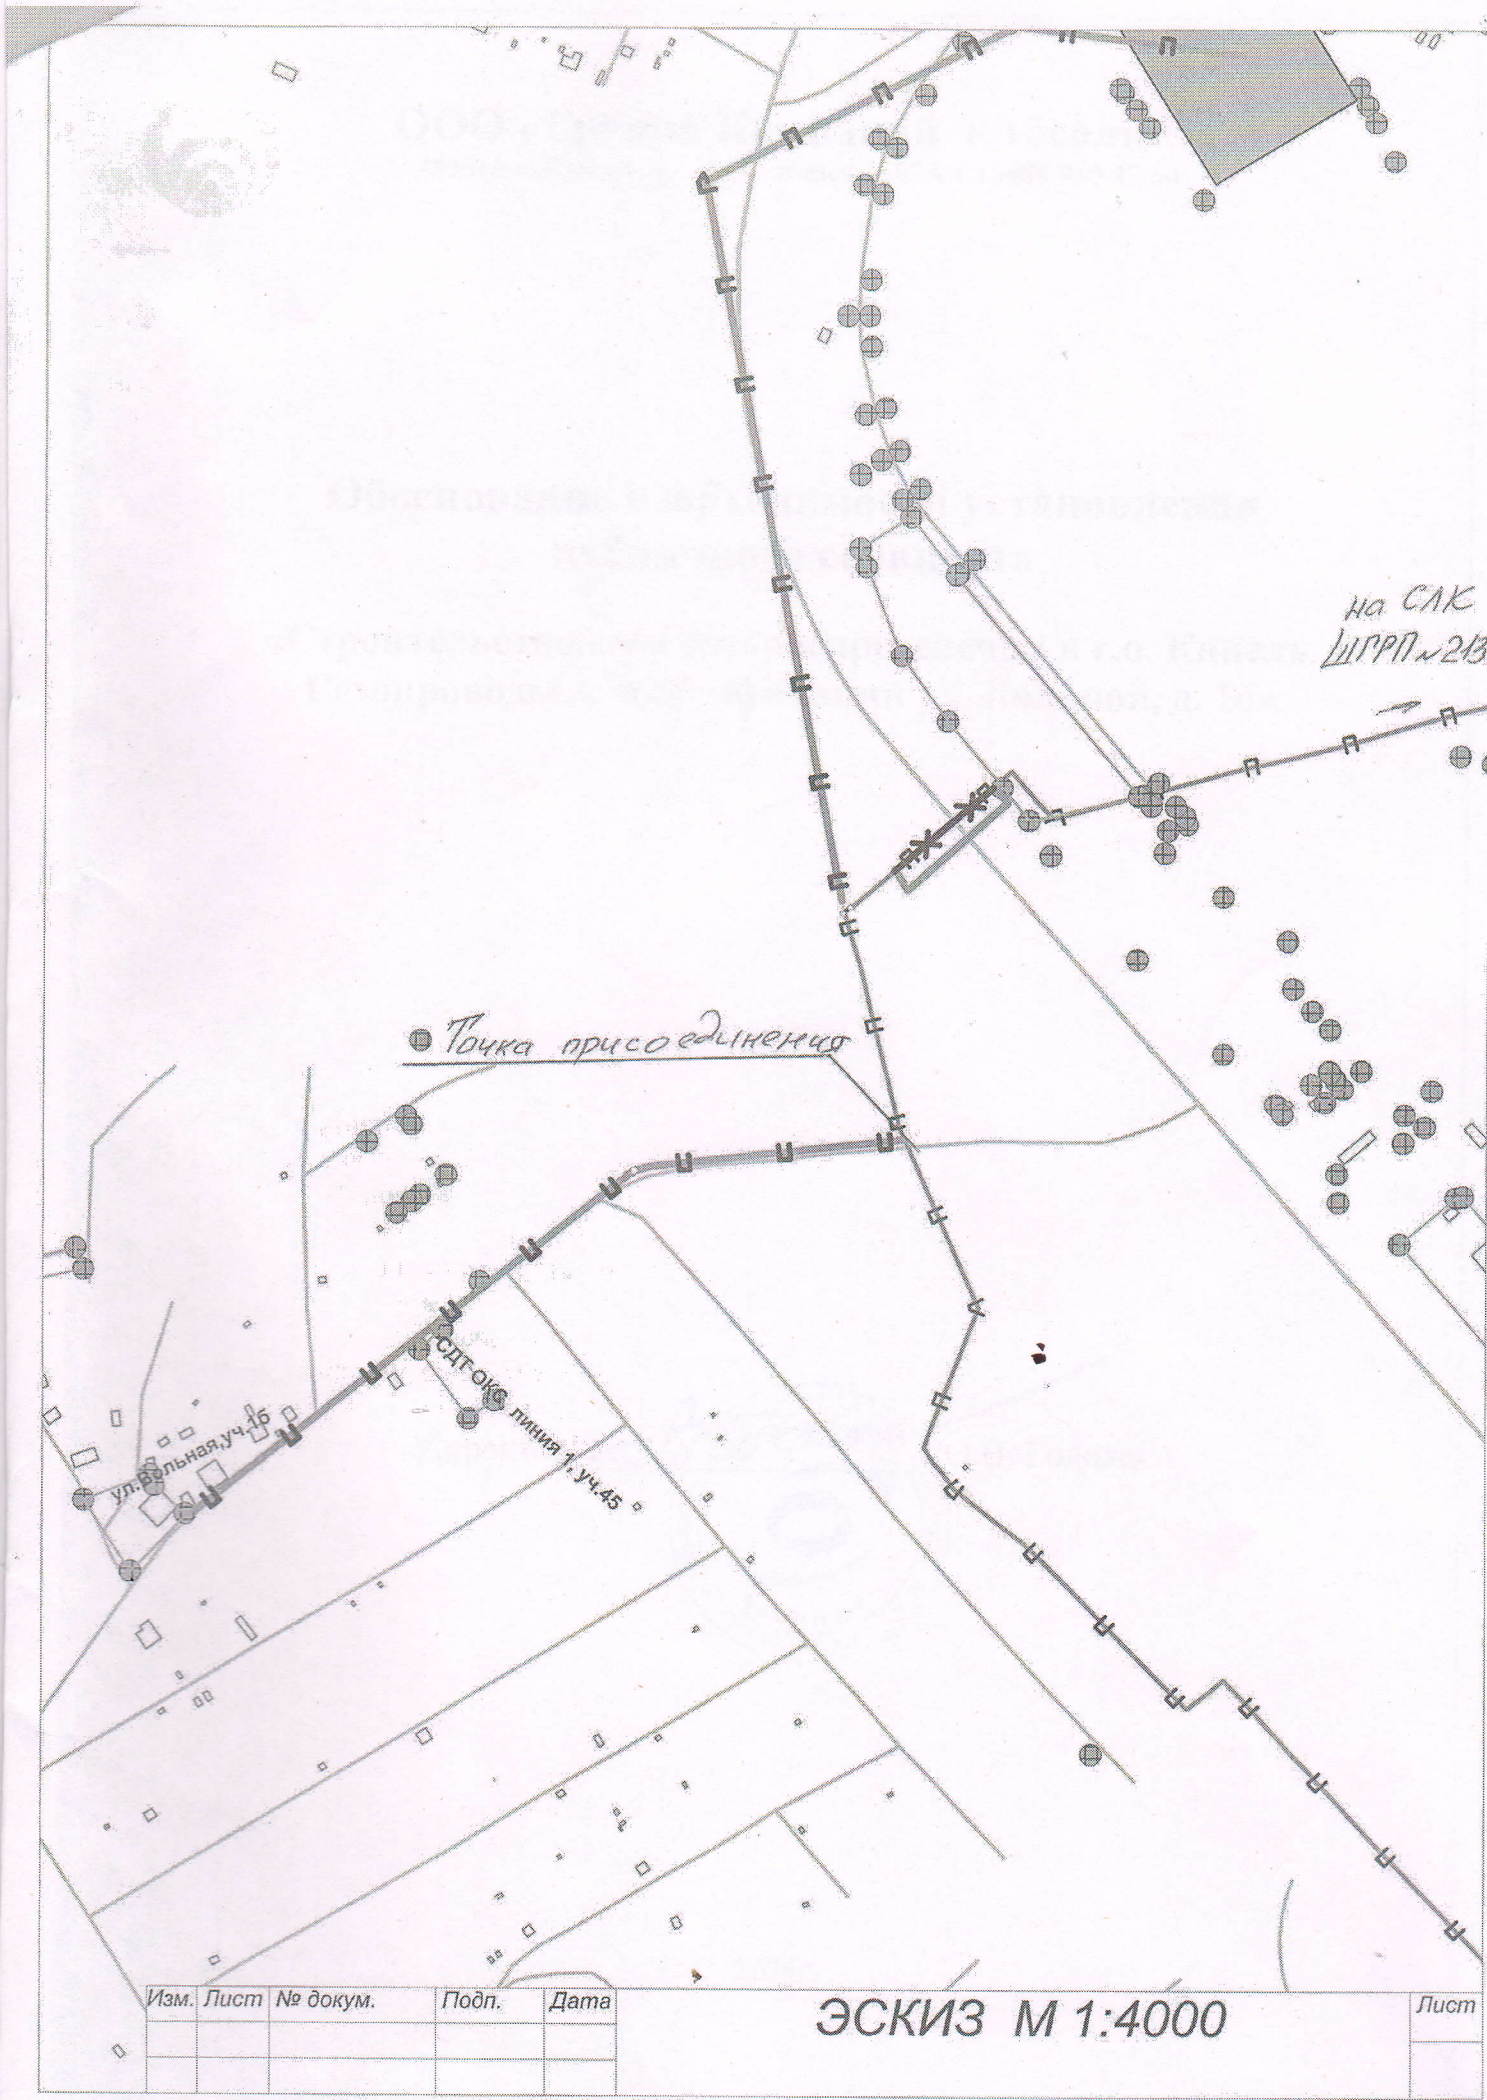

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЭСКИЗ М 1:4000

Лист