

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

Межрайгаз Кинель

Самарская обл, м.р-н Волжский, г.п. Смышляевка Механиков, 4
тел.: 8(846)977-08-20, e-mail:

Заявка 03712-23

Объект в программе ДОГАЗИФИКАЦИИ Шифр объекта

№ Т1-КИ/03510-23
от « 13.11.2024 » 20 г.

№ 2
от « 13.11.2024 » 20 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к дополнительному соглашению
к договору о подключении
№ УРК123475 от «24» октября 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации
во изменение ранее выданных технических условий
№ Т1-КИ/00652-22 от

1. Общество с ограниченной ответственностью «Средневожская газовая компания». 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а, строение 7, ИНН 6314012801, КПП 631501001.
2. Богомолов Олег Александрович; адрес регистрации: Самарская обл, Самара г, Солнечная ул, д.53, кв.482А, Самарская обл, Самара г, Солнечная ул, д.53, кв.482А; ИНН: 631909586421; тел.: 89370786777; e-mail: omalishev17@mail.ru.
3. Объект капитального строительства жилой дом, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Кинель (Студенцы), СДТ ОПХ Поволжской МИС, уч. 25.
4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования 7 куб. метров в час.
5. Давление газа в точке подключения:
максимальное 0,003 МПа;
фактическое (расчетное) 0,0016 МПа.
6. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения _____ дней.
7. Информация о газопроводе в точке подключения: газопровод **низкого** давления, диаметром не менее 25 мм, материал труб: **сталь**, способ прокладки: **надземный (наземный)**, тип защитного покрытия: **лакокрасочное**, максимальное рабочее давление 0,003 МПа, фактическое (расчетное) давление 0,0016 МПа, наличие электрохимической защиты: **нет**, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка 118,9 м.
8. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

Точка подключения (планируемая)	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час)	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа)	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

9. Точка подключения (планируемая) - **на границе земельного участка.**

10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

- сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти

контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

- газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;
- необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;
- необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;
- необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

- проектирование и строительство сети газораспределения в рамках договора УРК121763 от 24.10.2022, по техническим условиям № Т1-КИ/02681-23;
- проектирование и строительство сети газораспределения газопровода низкого давления от проектируемого в рамках договора УРК121763 от 24.10.2023г, по техническим условиям № Т1-КИ/02681-23, месторасположение, давление газа и другие исходные данные для проектирования согласовать с разработчиком проекта по техническим условиям № Т1-КИ/02681-23, проектируемого по СДТ ОПХ Поволжской МИС, до точки подключения газопровода низкого давления, диаметром по расчету не менее 25 мм, материал труб: сталь, способ прокладки: надземный (наземный), тип защитного покрытия: лакокрасочное, максимальное рабочее давление 0,003 МПа, фактическое (расчетное) давление 0,0016 МПа, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка 118,9 м. по адресу: Самарская обл., г. Кинель (Студенцы), СДТ ОПХ Поволжской МИС, уч. 25.
- получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

- предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;
- строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: Самарская обл., г. Кинель (Студенцы), СДТ ОПХ Поволжской МИС, уч. 25;
- обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Сведения об осуществлении подключения (технологического присоединения) через сети газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащие основному абоненту <*>.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 36 месяцев со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Исполнитель



Ф.И.О. Ситникова А. В.
Малышева Оксана Сайфулловна

Главный инженер Климошкин В. Н.


(должность, фамилия, имя, отчество исполнителя)

<*> Указывается в случаях, когда подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства осуществлено к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту.

№ Т1-КИ/03510-23 от «13» 03.2024 20 г.

Категория объекта капитального строительства	II
Расстояние от точки присоединения до точки подключения (границ земельного участка Заявителя)	118,9 м.
Сведения о газопроводе, к которому осуществляется присоединение (подключение)	материал Полиэтилен, давление низкое, тип прокладки Подземный, диаметр 0 мм, проектируемый рамках договора УРК121763 от 24.10.2023г, по техническим условиям № Т1-КИ/02681-23

Схема расположения земельного участка

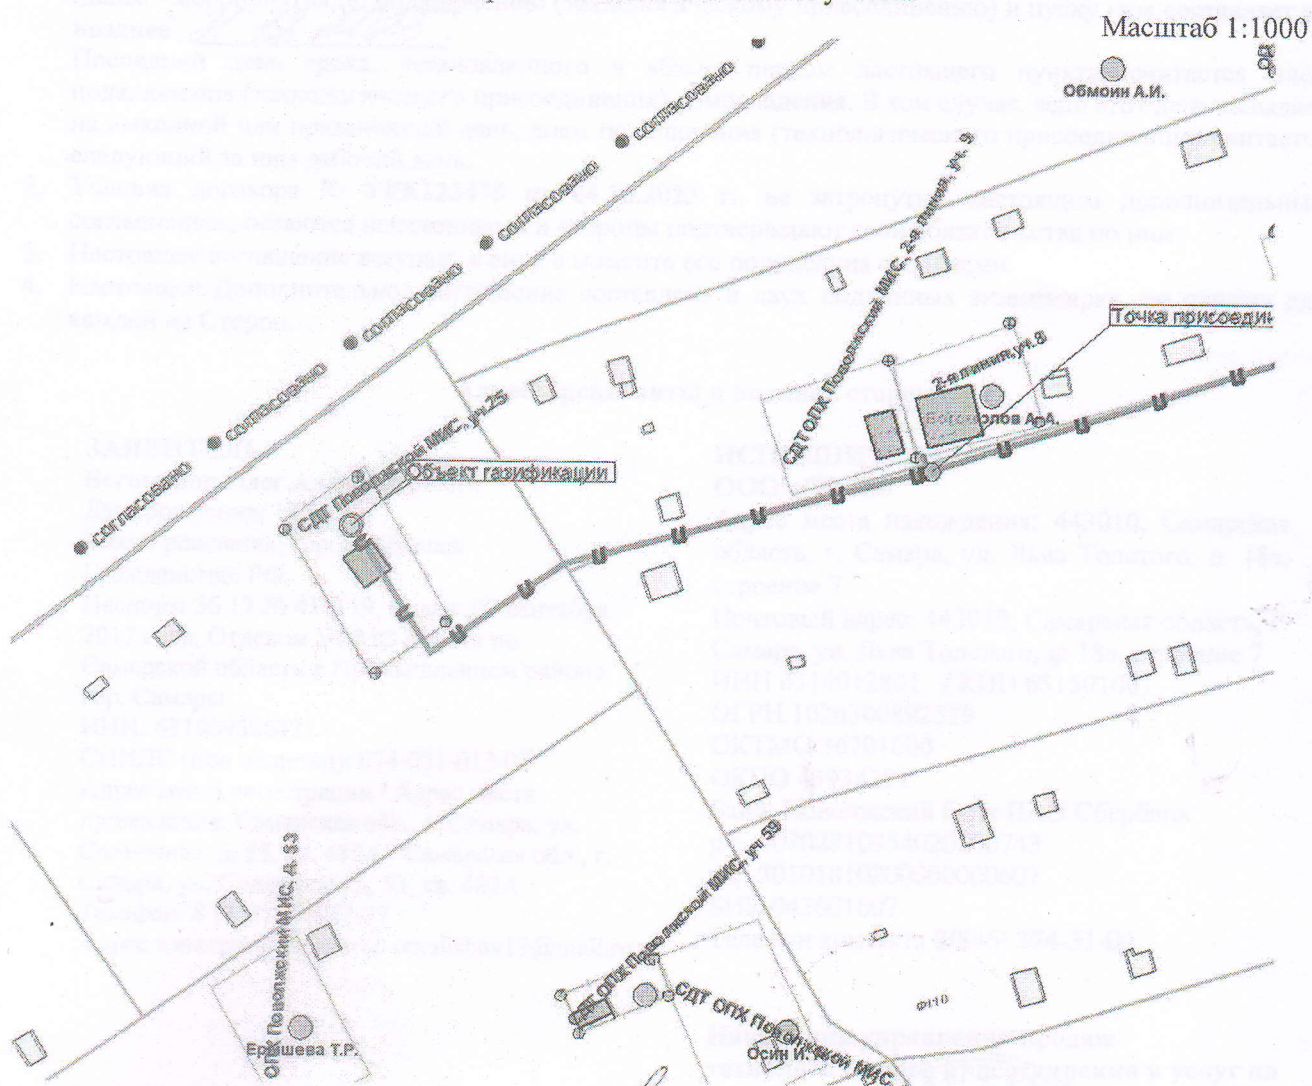

Схему составил

Ситникова А. В.

Главный инженер

Климочкин В. Н.