



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СРЕДНЕВОЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

443010, г. Самара, ул. А. Толстого, 18а, строение 7, тел. 8 (846) 340-61-61, факс 8 (846) 310-65-28
ИНН 6314012801, КПП 631501001 www.svgk.ru, e-mail: svgc@svgk.ru

№ 31-03/2023

г. Самара

№ Т1-ГИ/10135-23

На № 558 от 20 марта 2023 г.

Приложение N 1
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования
и объектов капитального строительства
к сети газораспределения

№ УРК 013/110 от 31.03.2023 20 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

1. ООО «Средневожская газовая компания». 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а, строение, 7, ИНН 6314012801, КПП 631501001.

2. ООО "АР СТРОЙ" Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, д.360 А

3. Объект капитального строительства Многоквартирный жилой дом, расположенный (проектируемый) по адресу Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, зу 3 В

4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного газоиспользующего оборудования) 75,770 куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения):

величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования 75,770 куб. метров в час;

величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, 0,000 куб. метров в час.

5. Давление газа в точке подключения:

максимальное 0,0050 МПа;

фактическое (расчетное) 0,0025 МПа.

6. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения _____ дней.

7. Информация о газопроводе в точке подключения: газопровод низкого давления, диаметром 76 мм, материал труб: **стальной**, способ прокладки: **надземный**, тип защитного покрытия: **лакокрасочное**, максимальное рабочее давление 0,0050 МПа, фактическое (расчетное) давление 0,0025 МПа, наличие электрохимической защиты: **нет**, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка 150 м.

8. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

Точка подключения (планируемая)	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении	Итоговая величина максимального о часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного)	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб.	Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное)	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и
---------------------------------	---	---	---	---	--	---

	(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения	о) (куб. метров в час) <*>	метров в час)	(куб. метров в час)	(МПа)	тип защитного покрытия)

9. Точка подключения (планируемая) граница земельного участка.

10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованном обособленными дымоходами и вентканалами;

необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения газопровода **среднего** давления, (инв. № 30101002384, собственник: ООО «СВГК»), диаметром **159** мм, материал труб: **стальной**, способ прокладки: **надземный**, тип защитного покрытия: **Лакокрасочное**, максимальное рабочее давление **0,3000** МПа, фактическое (расчетное) давление **0,18** МПа, наличие электрохимической защиты: **нет**, проложенного к ШГРП № 79 до точки подключения газопровода **низкого** давления, диаметром по расчету не менее **76** мм, материал труб: **стальной**, способ прокладки: **надземный**, максимальное рабочее давление **0,0050** МПа, фактическое (расчетное) давление **0,0025** МПа, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка **150** м. по адресу: **Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, ау 3 В;**

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

проектирование и строительство отключающих устройств: в точке присоединения, на ответвлениях, на границе земельного участка, до и после пункта редуцирования газа;

получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Селекционная, ау 3 В;

обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет **3** года, со дня заключения договора о подключении технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Исполнитель
Марочкин А.В.


374-30-81

Главный инженер Волков Денис Владимирович

Схема к техническим условиям на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к газораспределительной сети
№ Т1-ГИ/10135-23 от "31" 03 2023 г.

Категория объекта капитального строительства	II
Расстояние от точки присоединения до точки подключения (границ земельного участка Заявителя)	150 м.
Сведения о газопроводе, к которому осуществляется подключение	материал (сталь), давление (среднее), тип прокладки (надзем), диаметр 159 мм
Правообладатель газопровода (заполняется в случае необходимости получения согласия правообладателя газопровода на подключение)	наименование организации или ФИО

Схема расположения земельного участка

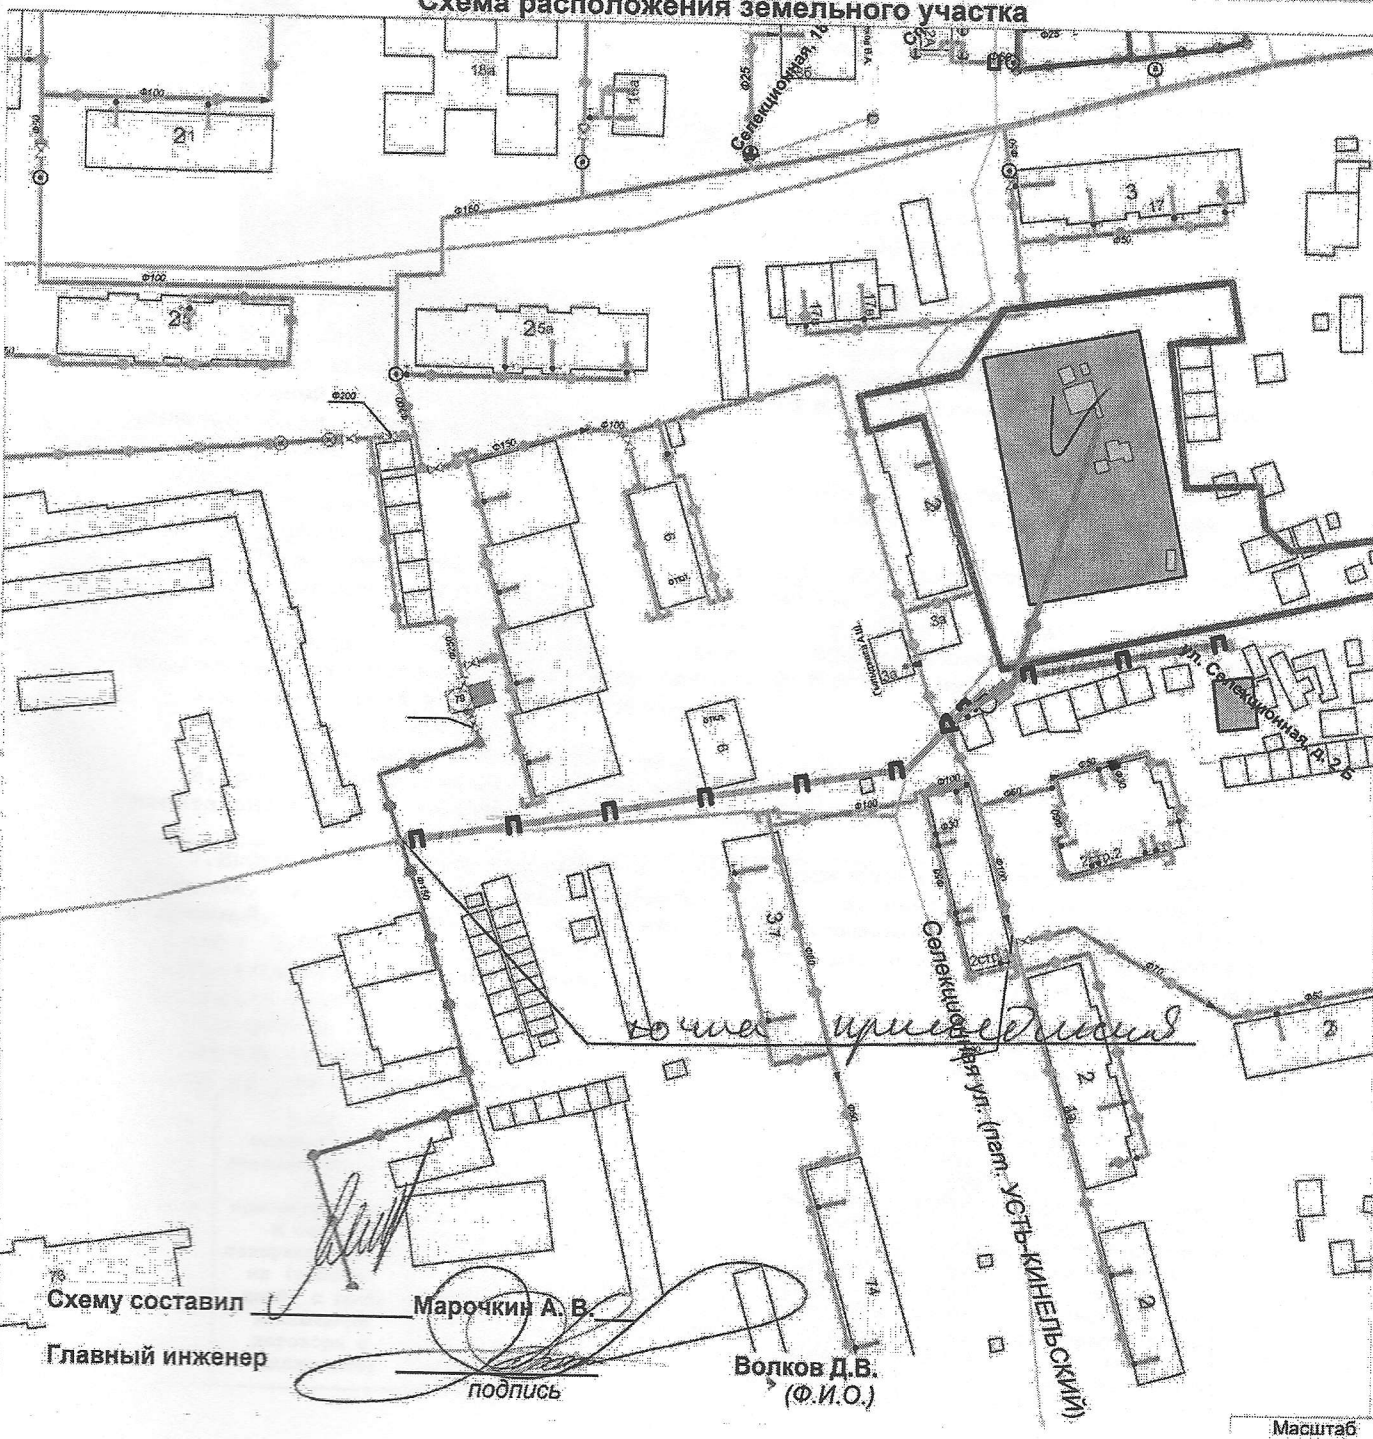

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник управления землепользования,
подготовки ИРД и законченного строительства

/Н.В. Поляков

