



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

Отдел разработки ТУ и согласования проектов
Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, Ново-Садовая, д. 106, кв. 6Б этаж 7
каб
тел.: 374-30-81, e-mail:

Заявка 00136-25

№ Т1-ГИ/10053-25
от «02.08.2025» 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к дополнительному соглашению
№ 4 от «02.08.2025» 20__ г.
к договору о подключении
№ УРК080856 от «05» июля 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения
во изменение ранее выданных технических условий
№ Т1-ГИ/10453-24 от «28» декабря 2024 г.**

- Общество с ограниченной ответственностью «Средневожская газовая компания». 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а, строение 7, ИНН 6314012801, КПП 631501001.
- Общество с ограниченной ответственностью "Рециклинг-Инновации-Технологии"; юр. адрес: 446441, Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул Силикатная, дом 9, помещение 3; ИНН: 6350030122; КПП: 635001001; тел.: +7 (913) 5697586; e-mail: Aleksey.Kuznetsov@reintech.ru.
- Объект капитального строительства: завод по переработке вторичного алюминия, расположенный (проектируемый) по адресу: 446441, Самарская обл, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул Силикатная, д. 9 юго-западная промзона, кад.номер 63:03:0402001:2.
- Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного газоиспользующего оборудования) **4 977,12** куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения):
 - величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования **4 977,12** куб. метров в час;
 - величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, **0** куб. метров в час.
- Давление газа в точке подключения:
максимальное **0,6** МПа;
фактическое (расчетное) **0,31** МПа.
- Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения определяется договором о подключении (технологическом присоединении).
- Информация о газопроводе в точке подключения: газопровод **высокого 2** категории давления, диаметром не менее **225** мм, материал труб: **полиэтилен**, способ прокладки: **подземный**, тип защитного покрытия: **нет**, максимальное рабочее давление **0,6** МПа, фактическое (расчетное) давление **0,31** МПа, наличие электрохимической защиты: **нет**, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка **3 883,6** м.
- Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

Точка подключения (планируемая)	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения	Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час) <*>	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час)	Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (куб. метров в час)	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа)	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)
---------------------------------	--	---	---	---	--	---

9. Точка подключения (планируемая) - на границе земельного участка.

- сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

- необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

- необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

- необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

- проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения: газопровода высокого 2 категорий давления (инв. № 30104920, уник. 500770912223, собственник: СВГК, основание обслуживания:), диаметром 250 мм, материал труб: сталь, способ прокладки: Подземный, тип защитного покрытия: изоляция весьма усиленного типа, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, фактическое (расчетное) давление 0,5 МПа, наличие электрохимической защиты: есть, проложенного к ГРПБ № 27 до точки подключения газопровода высокого 2 категории давления, диаметром по расчету не менее 225 мм, материал труб: полиэтилен, способ прокладки: подземный, тип защитного покрытия: нет, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, фактическое (расчетное) давление 0,31 МПа, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка 3 883,6 м. по адресу: 446441, Самарская обл, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул Силикатная, д. 9 юго-западная промзона;

- проектирование и строительство отключающих устройств: в точке присоединения, на границе земельного участка, в точке подключения;

- получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

- предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

- строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: 446441, Самарская обл, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул Силикатная, д. 9 юго-западная промзона;

- проектирование и строительство пункта редуцирование газа;

- обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Срок действия настоящих технических условий равен сроку действия договора о подключении (технологическом присоединении), и начинается исчисляться со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

14. Сведения об осуществлении подключения (технологического присоединения) через сети газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащие основному абоненту _____ <*>.

(подпись)

Ф. е. **Главный инженер Никитин С.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество исполнителя)



Марочкин А. В.
Тел. 88463743081


Схема к техническим условиям на подключение (технологическое присоединения)
объекта капитального строительства к газораспределительной сети

№ Т1-ГИ/10053-25 от « 02.06.2025 » г.

Категория объекта капитального строительства	III
Расстояние от точки присоединения до точки подключения (границ земельного участка Заявителя)	3 883,6 м.
Сведения о газопроводе, к которому осуществляется присоединение (подключение)	материал Сталь, давление высокое 2 категории, тип прокладки Подземный, диаметр 250 мм, инв. № 30104920, уник. № 500770912223.

Схема расположения земельного участка

Масштаб 1:15 000

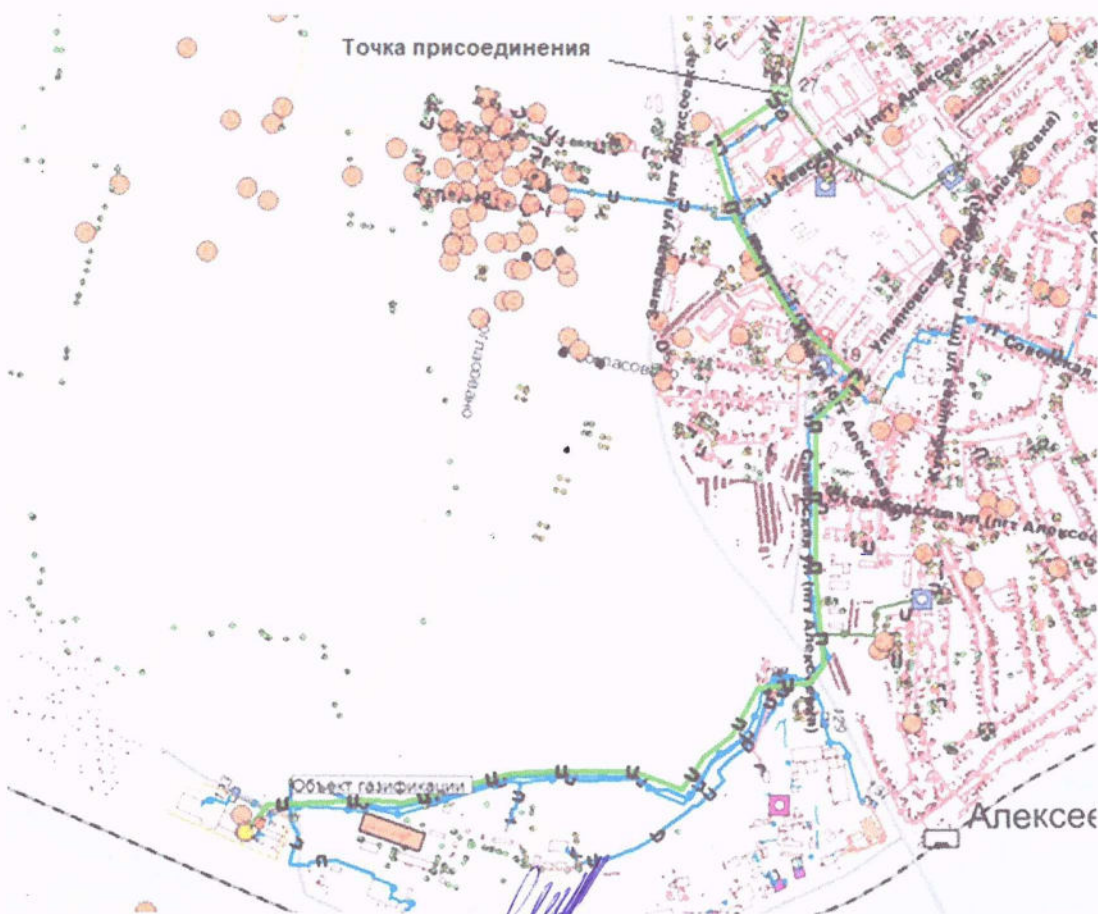

Схему составил

Марочкин А. В.

Главный инженер

Никитин С.В.